


Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»
ИНН 5244029349 КПП 524401001 ОГРН 1155248001149
606410, Нижегородская обл, город Балахна, ул. Челюскинцев, дом № 6 помещение П2
Электронный адрес: fenixenergo@gmail.com

Тематика

Противоаварийных и противопожарных тренировок с работниками газовой котельной на 2025 год

Сроки проведения	Темы тренировок	Место проведения	Ответственный
1 квартал	1. Отключение всех предохранительных устройств; 2. Выход из строя центробежного насоса; 3. Пожар в котельной; 4. Прекращение циркуляции воды в системе отопления.	Котельная	Дубинов С.Н.
2 квартал	1. Затопление котельной в паводковый период; 2. Повышение давления на котле выше 4 Атм; 3. Возгорание центробежного насоса; 4. Прекращение циркуляции воды в системе отопления.	Котельная	Дубинов С.Н.
3 квартал	1. Отключение подачи энергии в котельной; 2. Возгорание кабелей в котельной; 3. Действия при резком повышении температуры; 4. Отключение предохранительных устройств	Котельная	Дубинов С.Н.
4 квартал	1. Прекращение действия питательных устройств; 2. Возгорание эл.двигателя насоса; 3. Резкое увеличение температуры воды в котле; 4. Отключение подпиточного насоса	Котельная	Дубинов С.Н.

Директор ООО «Феникс»

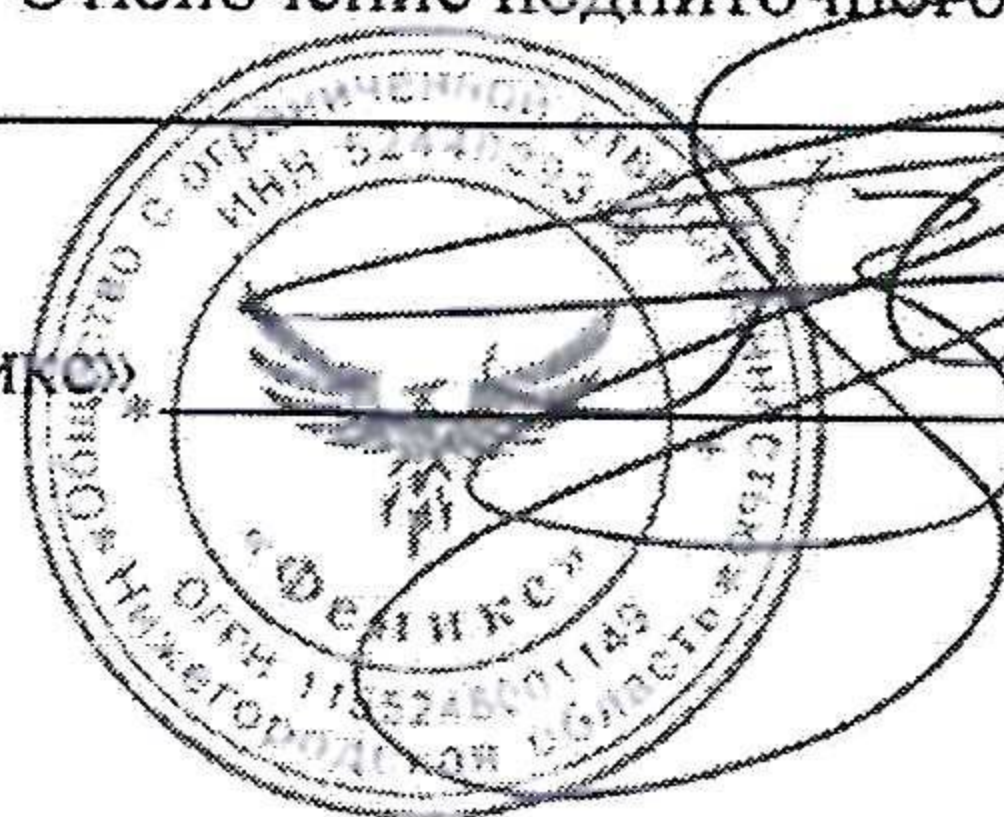

Греков В.А.

Проведение тренировок с личным составом теплоснабжающих организаций по ликвидации аварийных ситуаций в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии (котельной) после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям.

Нижегородская ГРЭС АО "Волга"

№ п/п	Теплоснабжающая организация	Дата проведения тренировки	Адрес источника тепловой энергии (котельной)	Причина аварийной ситуации в котельной	Привлекаемые силы и средства (состав бригады) для ликвидации аварийной ситуации	Замечания/предложения	Оценка
1.	Нижегородская ГРЭС АО "Волга"	25.06.2025г.	г.Балахна, ул. Свердлова Нижегородская ГРЭС АО "Волга"	1. Погашение 2 сек. КРУ-6 кВ бойлерной. 2. Отключение подачи тепловой энергии в магистральные трубопроводы тепловых сетей п.НиГРЭС 1-ой и 2-ой очереди.	6 чел. Оперативного персонала	нет	хорошо
2.							

И.о. технического директора-главный инженер станции: _____/Майоров А.В./

Исполнитель: _____/Гущин В.П./
Контактный телефон : 8(83144)9-22-54

Приложение

Проведение тренировок с личным составом теплоэнергетических организаций по ликвидации аварийных ситуаций в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии (котельной) после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям.

район.

округ

№ п/п	Теплоэнергетическая организация	Дата проведения тренировки	Адрес источника тепловой энергии (котельной)	Причина аварийной ситуации в котельной	Используемые силы и средства (состав бригады) для ликвидации аварийной ситуации	Замечания/предложения	Оценка
1	Богодарский филиал АО "НЮК"	17.06.2025г	г. Балашиха, пр-кт Революции, 114	Резкое падение давления теплоносителя в сетевом контуре котельной (авария на магистральном трубопроводе)	Бригада АБР (слесари 3 чел., электрогазосварщик 1 чел.), автомобиль 1 ед., бензогенератор 1 ед., сварочный аппарат 1 ед.	нет	Удовлетворительно
2	Богодарский филиал АО "НЮК"	17.06.2025г	Балашихинский район, д. Источино, ул. Генерала Маргелова	Аварийное отключение электрооборудования котельной	Бригада АБР (слесари 3 чел., электрогазосварщик 1 чел.), автомобиль 1 ед., бензогенератор 1 ед., сварочный аппарат 1 ед.	нет	Удовлетворительно
3	Богодарский филиал АО "НЮК"	17.06.2025г	Балашихинский район, п. Совхозный	Пожар в котловом зале котельной	Бригада АБР (слесари 3 чел., электрогазосварщик 1 чел.), автомобиль 1 ед., бензогенератор 1 ед., сварочный аппарат 1 ед.	нет	Удовлетворительно


Заместитель главы администрации по ЖКХ:

(Ф.И.О.)

Заместитель технического директора-главный инженер Богодарского филиала АО "НЮК"

Столярский А.Ю.

Контактный телефон:

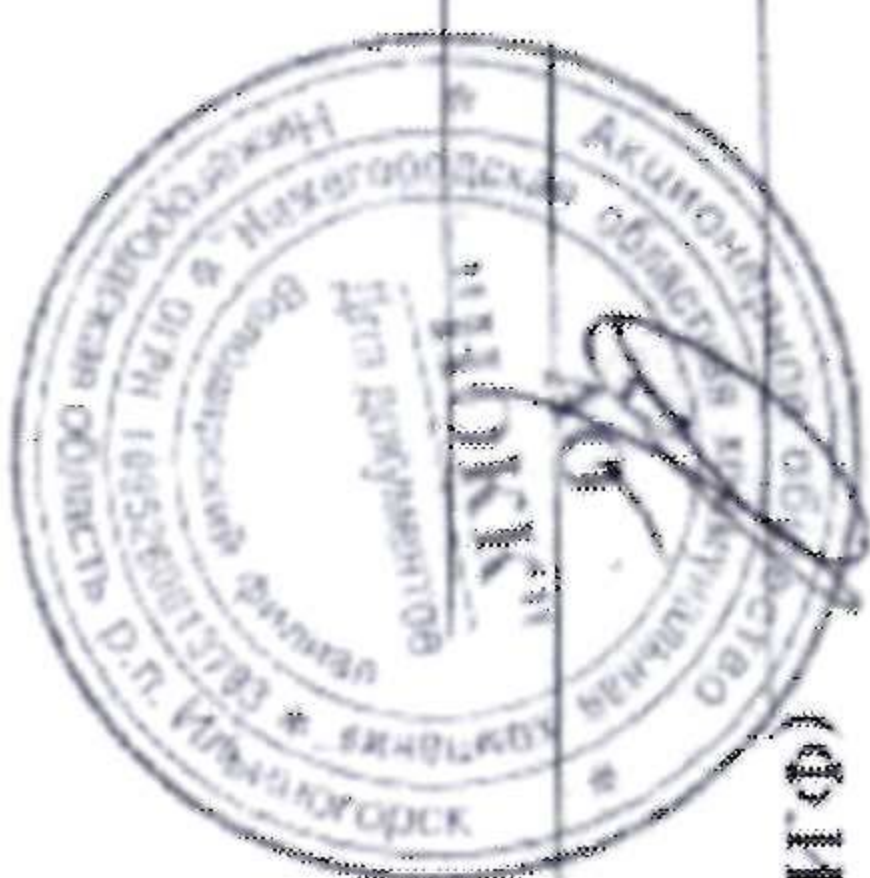

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТЕПЛОДАР»
Бедина Ю.С.
«16» 2025г.

АКТ
противоаварийной тренировки
персонала котельной р.п.Лукино, ул.Победы

1.Дата проведения тренировки : «16» июня 2025г. в 10.00 час.

2. Темы противоаварийной тренировки:

- Отключение подачи эл.энергии в котельной.
- Возгорание кабелей в котельной.
- Действия при резком повышении температуры.
- Пожар в бытовом помещении.

3. Место проведения противоаварийной тренировки:
котельная р.п.Лукино, ул.Победы

4. Метод проведения противоаварийной тренировки: согласно утвержденной программы

5. Руководитель противоаварийной тренировки: инженер ПТО Бедина Ю.С.

6. Участники противоаварийной тренировки:

Должность	Кол - во
Оператор котельной	4чел.
Слесарь - ремонтник	1 чел.
Слесарь АВР ТС	1 чел.

7. Оценка: « хорошо»

9. Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

отсутствуют
Руководитель тренировки : Бедина Ю.С.

Проведение тренировок с личным составом теплонабжающих организаций по ликвидации аварийных ситуаций в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии (котельной) после


полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям.

округ

№ п/п	Теплонабжающая организация	Дата проведения тренировки	Адрес источника тепловой энергии (котельной)	Причина аварийной ситуации в котельной	Привлекаемые силы и средства (состав бригады) для ликвидации аварийной ситуации	Замечания/предложения	Оценка
1.	ООО "Теплодар"	16.06.2025	п Лукино ул Победы д.24 корпус2	отключение подачи электрической энергии	6 человек	отсутствуют	хорошо
2.		14.07.2025	п Лукино ул Победы д.24 корпус2	возгорание в котельной	6 человек		
3		04.08.2025	п Лукино ул Победы д.24 корпус2	повышение температуры котлового контура	6 человек		

Генеральный директор ООО "Теплодар"

Бедина Ю.С

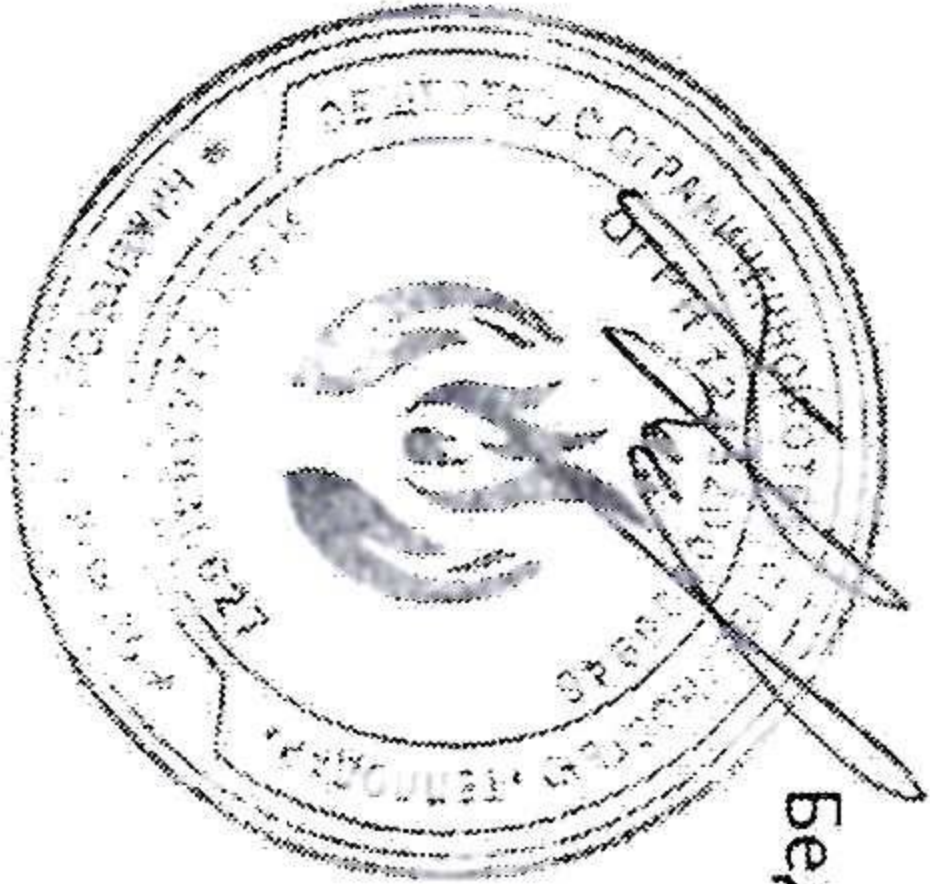

Заместитель главы администрации по ЖКХ:

(Ф.И.О.)

Исполнитель:

(Ф.И.О.)

Контактный телефон :



«Утверждаю»
Директор МУП «Большое Козино»
Тюкович А.Н.
«10» апреля 2025 года

АКТ
проведённой противоаварийной тренировки

Комиссия в составе: председатель комиссии — главный инженер МУП «Большое Козино» Шабалин А. В.,

Члены комиссии: начальник участков Казнов Г. П., инженер по ОТ, ПБ, Скоробогатова О.Г., инженер ПТО Шилкова Т. Н.

составили акт о том, что «10» апреля 2025 г. проводились тренировки с личным составом газовых котельных по ликвидации аварийных ситуаций

Место проведения, отрабатываемая аварийная ситуация.	Действия личного состава
Котельная ул. Морозова 1.Отключение подачи эл.энергии в котельной.	<u>Действия кочегара:</u> 1.Выполнить аварийную остановку котла 2.Сообщить начальнику участков и главному инженеру об аварийном отключении эл/энергии и котла, сделать запись в журнале <u>Действия ответственного за безопасную эксплуатацию котельной</u> 1.Определить причину отключения эл/энергии 2.Вызвать дежурный персонал для проведения восстановительных работ.
2.Резкое повышение температуры воды в котле	<u>Действия кочегара:</u> 1.Проверить положение задвижек на котле, трубопроводах и циркуляционном насосе. 2.Проверить напор, создаваемый насосом. Если давление до насоса и после одинаковое, значит, насос не работает и необходимо отключить его и переключить работу системы на резервный насос. 3. Если температура не снижается, то прекратить подачу топлива в топку, выключить дутье, убавить тягу в топке, прикрыв шибер, выгрести жар из топки. Сделать запись в журнале 4.Вызвать ответственного за безопасную эксплуатацию котлов Шабалина А. В. <u>Действия ответственного за безопасную эксплуатацию котлов</u> 1.Выяснить причину отсутствия циркуляции воды в сети. 2. Вызвать дежурный персонал для проведения восстановительных работ.
3.Пожар в котельной	<u>Действия кочегара:</u> 1.Закрыть дутье, ликвидировать огонь в топке - выбросить горящий уголь из топки и залить водой. 2.Вызвать пожарную команду по тел. 112, вызвать ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства Шабалина А. В. <u>Действия ответственного за безопасную эксплуатацию котлов.</u> 1.Руководить действиями персонала при тушении пожара. 2.Оказать обслуживающему персоналу врачебную помощь, если такая нужна, при необходимости вызвать скорую помощь по тел.112. 3.Закрыть задвижки на прямой и обратной линии теплотрасс, 4.Время остановки котельной зафиксировать в оперативном журнале.

Состав участников противоаварийной тренировки:

Кочегары-Девятников А. В., Дубинин В.Л., Челнокова М. К., Пальцев А. В.,
Слесарь- Канатов А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Оценку действий кочегаров, мастера теплового хозяйства, слесаря и ответственного за безопасную эксплуатацию котлов признать удовлетворительной

Председатель комиссии: Шабалин А.В.

Члены комиссии: Казнов Г. П.

Скоробогатова О.Г.

Шилкова Т. Н.



«Утверждаю»

Директор МУП «Большое Козино»

Левкович А.Н.

» апреля 2025 года

АКТ

проведённой противоаварийной тренировки

Комиссия в составе: председатель комиссии — главный инженер МУП «Большое Козино» Шабалин А. В.

Члены комиссии: инженер по ОТ, ПБ, Скоробогатова О.Г., инженер ПТО Шилкова Т. Н. составили акт о том, что 15 апреля 2025 г. проводились тренировки с личным составом газовых котельных по ликвидации аварийных ситуаций

Место проведения, отрабатываемая аварийная ситуация.	Действия личного состава
Котельная ул. Воинская д/а 1. Пожар в котельной или вблизи котельной.	<u>Действия оператора:</u> 1. Прекратить подачу газа к котлам. 2. Закрывать рабочие и контрольные устройства котлов и открыть краны на свечи безопасности и продувочной свече. 3. Закрывать задвижку на вводе и все последующие задвижки 4. Вызвать пожарную команду по тел. 112, вызвать ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства Шабалина А. В. <u>Действия ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.</u> 1. Руководить действиями персонала при тушении пожара. 2. Оказать обслуживающему персоналу врачебную помощь, если такая нужна, при необходимости вызвать скорую помощь по тел. 112.
2. Выход из строя центробежного насоса. Отсутствие давления воды в водопроводе	<u>Действия оператора:</u> 1. Отключить котельную от водоснабжения по правилам аварийной остановки. 2. Время остановки котельной зафиксировать в оперативном журнале. 3. Вызвать ответственного за безопасную эксплуатацию котлов Шабалина А. В. <u>Действия ответственного за безопасную эксплуатацию котлов</u> 1. Выяснить причину отсутствия воды в водопроводе. 2. После устранения аварийной ситуации на водопроводе, произвести пуск газа и розжиг горелок котлов, согласно правил эксплуатации совместно с оператором и сделать отметку в журнале котлов о розжиге горелок.
3. Повреждение всех предохранительных устройств.	<u>Действия оператора:</u> 1. Немедленно прекратить подачу газа в горелки котла. 2. Закрывать рабочие и контрольные запорные устройства и открыть краны на свечах, 3. Закрывать задвижки на прямой и обратной линии теплотрасс, 4. Время остановки котельной зафиксировать в оперативном журнале. 5. Вызвать ответственного за безопасную эксплуатацию котлов. <u>Действия ответственного за безопасную эксплуатацию котлов.</u> 1. Вызвать бригаду ТО для отключения котла от газоснабжения 2. Установить глухие шиберы в газоходах от общего боров. 3. После производства ремонтных работ и предоставления акта на газоходы за подписью представителя ВДПО, вызвать мастера ТО для пуска котла в работу и розжига горелок котлов.

Состав участников противоаварийной тренировки:

Операторы котельных-Федюнина Н.Л., Таланов В.М., Зайцева Н.И., Бакаев А.А.

Слесаря- Абдуллин А.А., Калсанов А.В., Трусов В.Б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Оценку действий операторов, мастеров теплового хозяйства, слесарей и ответственного за безопасную эксплуатацию котлов признать удовлетворительной.

Председатель комиссии: Шабалин А.В.

Члены комиссии: Скоробогатова О.Г.

Шилкова Т. Н.

Проведение тренировок с личным составом теплоснабжающих организаций по ликвидации аварийных ситуаций в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии (котельной) после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям.

№ п/п	Теплоснабжающая организация	Дата проведения тренировки	Адрес источника тепловой энергии (котельной)	Причина аварийной ситуации в котельной	Привлекаемые силы и средства (состав бригады) для ликвидации аварийной ситуации	Замечания/предложения	Оцен
1.	МУП "Большое Козино"	15.04.2025г.	р.п. "Большое Козино" ул. Воинская д1а	Пожар в котельной или вблизи котельной. Выход из строя центробежного насоса. Отсутствие давления воды в водопроводе. Повреждение всех предохранительных устройств.	Мастер теплоснабжающей организации - 1 чел - операторы котельной - 4 чел, слесари - 3 чел	нет	хор
2.	МУП "Большое Козино"	10.04.25	рп Лукино ул. Морозова	Отключение подачи эл.энергии в котельной. Резкое повышение температуры воды в котле. Пожар в котельной	Мастер теплоснабжающей организации - 1 чел — кошегары - 4 чел, слесари - 1 чел	нет	хор
3							
4.							

Ответственный за безопасную эксплуатацию ТЭУ

Шабалин А. В.

- в 10¹⁰ диспетчер АДС, после предварительного согласования с начальником участка Правдинск-2 дает распоряжение оператору ЦТП-7 на запуск, ранее отключенного оборудования;
- с 10⁵⁵ до 11⁵⁵ оператор ЦТП-7 производит пуск оборудования;
- в 11⁵⁵ оператор ЦТП-7 сообщает о запуске оборудования и выходе на рабочие параметры начальнику участка Правдинск-2 и в АДС предприятия;
- в 12⁰⁰ начальник участка Правдинск-2 отдаёт распоряжение об окончании тренировки.

3. Общая оценка действий личного состава по ликвидации аварийной ситуации – удовлетворительно.

Председатель комиссии:

Главный инженер



Сивова Ю.В.

Члены комиссии:

Начальник электротехнической группы



Смирнов Ю.Ю.

Начальник участка Правдинск-2



Иванюк Р.П.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ВолгаРесурс»
Данилов Е.В.

проведенной противоаварийной тренировки с личным составом
ООО «ВолгаРесурс» по ликвидации аварийных ситуаций

г. Балахна

12.03.2025 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Сивова Ю.В. – главный инженер ООО «ВолгаРесурс»

Члены комиссии:

Смирнов Ю.Ю. – начальник электротехнической группы

Иванюк Р.П. – начальник участка Правдинск-2

составила настоящий акт по результатам проведенной противоаварийной тренировки по ликвидации аварийного отключения электроэнергии на Центральном тепловом пункте № 7 (ЦТП-7) участка Правдинск-2, расположенного по адресу: ул. 40 лет Пионерской организации, с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

1. Комиссия установила, что тренировка проведена в полном соответствии с Программой организации и проведения противоаварийной и противопожарной тренировки оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, оперативных руководителей, персонала постоянных участков ремонтных подразделений, обслуживающих участок Правдинск-2.
2. Личным составом были отработаны элементы действий в аварийной ситуации:
 - условное возникновение аварии 12.03.2025 г. в 9⁰⁰;
 - в 9⁰⁰ работниками ЦТП-7 выявлено прекращение работы оборудования;
 - в 9⁰⁵ оператор ЦТП-7 сообщает об аварийной ситуации начальнику участка Правдинск-2 и в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) ООО «ВолгаРесурс» (далее – предприятие).
 - с 9⁰⁵ до 9¹⁰ диспетчер АДС предприятия выясняет причину прекращения электроснабжения и сроки восстановления электроснабжения в электроснабжающей организации;
 - в 9¹⁰ начальник участка Правдинск-2 направляется на ЦТП-7 для оценки оперативной обстановки и по прибытию руководит выполнением работ;
 - с 9⁰⁵ до 9³⁰ оператор ЦТП-7 производит отключение оборудования (Закрывает паровую задвижку №1; Открывает паровой дренаж, задвижка № 41, под бойлером № 1; Открывает паровой дренаж, вентиль № 10, после РОУ; Закрывает паровую задвижку № 50 на бойлер № 2; Открывает вентиль № 18, 40к сброса конденсата в дренаж с бойлера № 2; Закрывает конденсатные задвижки № 15 и 79 на теплообменниках; Закрывает нагнетательную задвижку № 68 на сетевом насосе № 1);
 - в 9¹⁵ диспетчер АДС предприятия сообщает начальнику участка Правдинск-2 и оператору ЦТП-7 о причинах отключения электроснабжения и предположительных сроках восстановления электроснабжения;
 - в 9³⁵ оператор ЦТП-7 сообщает о принятых мерах начальнику участка Правдинск-2 и в аварийно-диспетчерскую службу предприятия;
 - в 10⁰⁵ оператор ЦТП-7 сообщает о возобновлении электроснабжения начальнику участка Правдинск-2 и в аварийно-диспетчерскую службу предприятия;

отключении исходной воды на неопределённый срок); Открывает дренажные вентили № 241 (242) на сливе конденсата с конденсатной линии);

- Оператор №2 ЦТП-9 производит отключение оборудования системы отопления (Закрывает паровую задвижку № 7 подогревателя отопления № 23; Закрывает паровую задвижку № 8 подогревателя отопления № 25; Закрывает паровую задвижку № 9 подогревателя отопления № 27; Открывает дренажную задвижку № 16 на паропроводе (задвижка находится за территорией ЦТП, выход через калитку с северной стороны ЦТП); Закрывает задвижку № 118 на конденсатной линии подогревателя отопления № 23; Закрывает задвижку № 119 на конденсатной линии подогревателя отопления № 25; Закрывает задвижку № 123 на конденсатной линии подогревателя отопления № 27; Открывает дренажные вентили № 243, № 245, № 246 на сливе конденсата с конденсатной линии; Отключает сетевые насосы № 14, № 15, закрыть задвижки № 73, № 74 на напорных трубопроводах сетевых насосов; Отключает насос рабочей воды № 7, закрыть задвижку № 78 на напорном трубопроводе насоса);

- в 9⁴⁵ диспетчер АДС предприятия сообщает начальнику участка Правдинск-1 и оператору ЦТП-9 о причинах прекращения и предположительных сроках восстановления водоснабжения;

- в 9⁵⁰ оператор теплового пункта сообщает о принятых мерах начальнику участка Правдинск-1 и в аварийно-диспетчерскую службу предприятия;

- в 10⁴⁵ главный инженер Балахнинского филиала АО "НОКК" сообщает в аварийно-диспетчерскую службу о прорыве трубопровода и предположительных сроках ремонта. Организует ремонт.;

- в 10⁵⁰ диспетчер АДС сообщает начальнику участка Правдинск-1 и оператору ЦТП-9 о времени восстановления водоснабжения ЦТП-9;

- в 11⁰⁰ оператор ЦТП-9 сообщает об возобновлении водоснабжения начальнику участка Правдинск-1 и в АДС предприятия;

- в 11⁰⁵ диспетчер АДС, после предварительного согласования с начальником участка Правдинск-1 дает распоряжение оператору ЦТП-9 на запуск, ранее отключенного оборудования;

- в 11⁵⁵ оператор ЦТП-9 производит пуск оборудования;

- в 10⁵⁷ оператор ЦТП-9 сообщает о запуске оборудования и выходе на рабочие параметры начальнику участка Правдинск-1 и в аварийно-диспетчерскую службу предприятия;

- в 12⁰⁰ начальник участка Правдинск-1 отдаёт распоряжение об окончании тренировки.

3. Общая оценка действий личного состава по ликвидации аварийной ситуации – удовлетворительно.

Председатель комиссии:

Главный инженер

Члены комиссии:

Начальник электротехнической группы

Начальник участка Правдинск-1



Сивова Ю.В.

Смирнов Ю.Ю.

Палкин А.С.



АКТ

проведенной противоаварийной тренировки с личным составом
ООО «ВолгаРесурс» по ликвидации аварийных ситуаций

г. Балахна

21.05.2025 г.

Председатель комиссии:

Сивова Ю.В. – главный инженер ООО «ВолгаРесурс»

Члены комиссии:

Смирнов Ю.Ю. – начальник электротехнической группы

Палкин А.С. – начальник участка Правдинск-1

составила настоящий акт по результатам проведенной противоаварийной тренировки по ликвидации аварийного прекращения подачи исходной воды на Центральном тепловом пункте № 9 (ЦТП-9) участка Правдинск-1, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д.1/18, с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

1. Комиссия установила, что тренировка проведена в полном соответствии с Программой организации и проведения противоаварийной и противопожарной тренировки оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, оперативных руководителей, персонала постоянных участков ремонтных подразделений, обслуживающих участок Правдинск-1.
2. Личным составом были отработаны элементы действий в аварийной ситуации:
 - условное возникновение аварии 21.05.2025 г. в 9⁰⁰;
 - в 9⁰⁰ работниками ЦТП-9 выявлено прекращение подачи исходной воды на вводе в ЦТП-9;
 - в 9⁰⁵ оператор ЦТП-9 сообщает об аварийной ситуации начальнику участка Правдинск-1 и в аварийно-диспетчерскую службу предприятия;
 - в 9⁰⁵ начальник участка Правдинск-1 и диспетчер аварийно-диспетчерской службы (АДС) ООО «ВолгаРесурс» (далее – предприятие) получают сообщение об аварийной ситуации на ЦТП-9;
 - в 9¹⁰ начальник участка Правдинск-1 направляется в ЦТП-9 для оценки оперативной обстановки и по прибытию руководит выполнением работ;
 - в 9¹⁰ диспетчер АДС предприятия сообщает руководству Балахнинского филиала АО "НОКК" об аварийной ситуации;
 - в 9¹⁵ диспетчер АДС предприятия выясняет причину прекращения водоснабжения, направляет бригаду участка №2 (водоснабжение) для осмотра трубопровода подачи исходной воды на ЦТП-9;
 - в 09³⁵ ремонтная бригада Балахнинского филиала АО "НОКК" направляется на осмотр трубопровода подачи исходной воды на ЦТП-9;
 - с 9⁰⁵ до 9⁴⁵ оператор № 1 ЦТП-9 производит отключение оборудования системы ГВС (Закрывает паровую задвижку № 5 6) отключаемого подогревателя ГВС № 19 (21); Регулирует подачу пара на РОУ, задвижкой № 3; Отключает насос рабочей воды № 7, закрывает задвижку № 78 на напорном трубопроводе насоса; Закрывает задвижки на выходе № 36 (37) и входе № 34 (35) сетевой воды отключаемого подогревателя ГВС; Отключает насос ГВС № 2, закрывает задвижку № 57 на напорном трубопроводе насоса (в отопительный период насос остается включённым для подпитки системы отопления до момента отключения системы отопления); Закрывает задвижки № 66, № 67 трубопроводов возврата ГВС; Закрывает задвижки № 62, № 63 подачи горячей воды на посёлок (при

Проведение тренировок с личным составом теплоснабжающих организаций по ликвидации аварийных ситуаций в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям ООО «ВолгаРесурс»
в 2025 году

№ п/п	Теплоснабжаю щая организация	Дата проведения тренировки	Адрес источника тепловой энергии (котельной), и др.	Причина аварийной ситуации в котельной, и др.	Привлекаемые силы и средства (состав бригады) для ликвидации аварийной ситуации	Замечания/предложения	Оценка
1.	ООО «ВолгаРесурс»	12.03.2025	г. Балахна, ул. 40 лет Пионерской организации	Ликвидации аварийного отключения электроэнергии на Центральном тепловом пункте № 7 (ЦТП-7)	1. Начальник участка Правдинск-2; 2. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 3. Оператор теплового пункта; 4. Дежурный автомобиль ГАЗель (ГАЗ-3302); 5. Ремонтная бригада в составе: слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей – 2 чел.; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) – 1 чел.	Нет.	Удовлетворительно
2.	ООО «ВолгаРесурс»	21.05.2025	г. Балахна, ул. Дзержинского, дом 1/18	Ликвидации аварийного прекращения подачи исходной воды на Центральном тепловом пункте № 9 (ЦТП-9)	1. Начальник участка Правдинск-1; 2. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 3. Оператор теплового пункта; 4. Дежурный автомобиль ГАЗель (ГАЗ-3302); 5. Ремонтная бригада в составе: слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей – 2 чел.; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) – 1 чел.	Нет.	Удовлетворительно
4.	ООО «ВолгаРесурс»	09.07.2025	Балахнинский район, п. Гидроторф ул. Административная, дом № 14	Ликвидации разрыв подающего трубопровода системы горячего водоснабжения от Центрального теплового пункта № 3 (ЦТП-3) потребителям	1. Начальник участка п. Гидроторф; 2. Диспетчер аварийно-диспетчерской службы; 3. Дежурный автомобиль ГАЗель (ГАЗ-3302); 4. Ремонтная бригада в составе: слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей – 2 чел.; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный) – 1 чел.		

Главный инженер
ООО «ВолгаРесурс» _____ Сивова Ю.В.